



POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK D.O.O.

Železnička 22, 24410 Horgoš

www.vodaho.rs

Telefoni:

-Centrala: +381(24)792-050

+381(24)792-409

-Direktor: +381(24)792-084

-Faks: +381(24)792-348

Mail: hroffice@vodaho.rs

Tekući račun: 160-9545-56

PIB: 100787707

Matični broj: 08025355

Šifra delatnosti: 3600



VODOSNABDEVANJE, HIDROGRADNJA, PROIZVODNJA, PROJEKTOVANJE, TRGOVINA



Saobraćajni institut CIP DOO

09.01.2020.

450 -0004/19

Nemanjina6/IV.
11000 BEOGRAD

PREDMET: Izdavanje uslova za **Izradu urbanističkog projekta za proširenje graničnog prelaza „HORGOS“ opština Kanjiža.**

Na osnovu Vašeg zahteva br.620-54/19. od dana 11.12.2019.godine, izdaju se uslovi za potrebe **izrade Urbanističkog projekta za proširenje graničnog prelaza „HORGOS“ opština Kanjiža** od strane DOO "POTISKI VODOVODI-TISZAMENTI VIZMUVEK" HORGOS (kao nadležnog preduzeća za vodosnabdevanje na teritoriji opštine Kanjiža). POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK doo Horgoš su od 2006. godine isporučioi pitke vode za sanitarne potrebe korisnika na Graničnom prelazu Horgoš 1, a ujedno prihvatamo, odvodimo i prečišćavamo otpadne vode fekalnog porekla. U saglasnosti sa tim, već postoje priključna mesta za ove dve instalacije i Potiski vodovodi su odgovorni za instalacije do mesta priključenja, a unutra kompleksa Graničnog prelaza sve instalacije su u nadležnosti vlasnika tj. Upravljača objektima kompleksa graničnog prelaza.

POSTOJEĆE STANJE INSTALACIJE VODOVODA

Javna vodovodna mreža u naselju Horgoš na delu graničnog prelaza Srbija - Mađarska u Horgošu, izgrađena je od HDPE cevi DN 160 mm na dubini od 1,2 m i nalazi se na 2,0-3,5 m od regulacione linije. Vodovodna mreža je izgrađena za vodosnabdevanje kompleksa graničnog prelaza HORGOS – 1 u mreži je obezbeđen stalni radni pritisak od 4 bari.

Možemo garantovati traženi kapacitet i pritisak na mestu priključka, kod vodomera, tj. mestu isporuke vode, a unutrašnja vodovodna mreža je u nadležnosti vlasnika objekta.

Na osnovu prvobitno izrađene projektne dokumentacije GLAVNI PROJEKAT SPOLJNIH INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE GRANIČNOG PRELAZA HORGOS – br 2001-10 - CENTROPROJEKT Beograd, 2006. godine izgrađena je unutrašnja vodovodna mreža za potrebe protivpožarne zaštite i sanitarne potrebe svih korisnika Graničnog prelaza Horgoš, ali kao zajednička mreža, a ne odvojena za ove dve namene. Projektom je bilo planirano da se izgradi rezervoar koji služi za potrebe rezervisanja vode za protivpožarnu bezbednost. Verovatno iz razloga, što rezervoar koji je izgrađen, nije ispunjavao sve propisane uslove za sanitarnu i zdravstvenu ispravnost vode za piće, (jer voda za sanitarne potrebe ne sme da prolazi kroz rezervoar ovakvog tipa) on nikada nije ni pušten u funkciju. Tadašnji zahtevi su bili: kapacitet od 15 l/s za protivpožarne potrebe, sa rezervoarom koji je trebao da pokrije trajanje požara od 2 sata, a za sanitarne potrebe 4,7 l/s. Za ove potrebe je tada dimenzionisan naš cevovod koji služi kao napojni vod od javne vodovodne mreže naselja Horgoš do Graničnog prelaza.

Sada, ako se nešto menja u funkcionisanju ove vodovodne mreže, u fazi izrade projektne dokumentacije treba izvršiti proveru i hidraulički proračun vodovodne mreže prema sadašnjim zahtevima za protivpožarne potrebe i sagledati da li postoji potreba za rezervoarom ili se zahtev može ispuniti projektovanjem odgovarajuće pumpe za povećanje pritiska. Molimo da nas kontaktirate i u fazi projektovanja jer smo zainteresovani da se nađe adekvatno rešenje pošto smo distributer pitke vode za Granični prelaz Horgoš.

POSTOJEĆE STANJE INSTALACIJE KANALIZACIJE


Javna kanalizaciona mreža u naselju Horgoš na delu graničnog prelaza Srbija Mađarska izgrađena je od HDPE cevi DN 125, instalacija kanalizacije je pod pritiskom (do 2 bari) od prepumpne stanice fekalne vode koja je izgrađena na teritoriji kompleksa graničnog prelaza HORGOS -1 do naselja Horgoš ulica Kamaraš. Sve otpadne vode fekalnog porekla se gravitacionim tokom sakupljaju u Crpnu stanicu (FCS) u blizini granice kompleksa i odatle se iste prema Prečistaču otpadnih voda u Horgošu upućuju potisnim vodom. Na ovoj instalaciji odvoda otpadnih voda postoji merač protoka i od tog objekta prema unutrašnjosti kompleksa je nadležan Upravljač Graničnim prelazom Horgoš 1, a odvod prema naselju je u nadležnosti Potiskih vodovoda. Naši kapaciteti za prihvrat otpadnih voda su dovoljni, ali bi bilo potrebno izvršiti rekonstrukciju objekta crpne stanice fekalnih otpadnih voda kako bi se usluga odvoda otpadnih voda podigla na viši nivo, tako što bi se ispred crpne stanice dogradilo sito-fina rešetka za izdvajanje plivajućih materija iz otpadne vode.

Prilog: - situacija vodovodne i kanalizacione mreže koja je izgrađena za potrebe graničnog prelaza Horgoš-1 u Horgošu.

Za eventualna pitanja ili u slučaju nejasnoća obratite se Rukovodiocu Sektora Vodokanal Takač Jožefu na telefon 024/792-050 ili 063/566-017.

S poštovanjem


Ruk.Sektora Vodokanal :
Takač Jožef



VD.Direktora :
Glisic Dušan



SITUACIJA SA PRIKAZOM VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE I PRIKLJUČKOM GRANIČNOG PRELAZA HORGOS 1

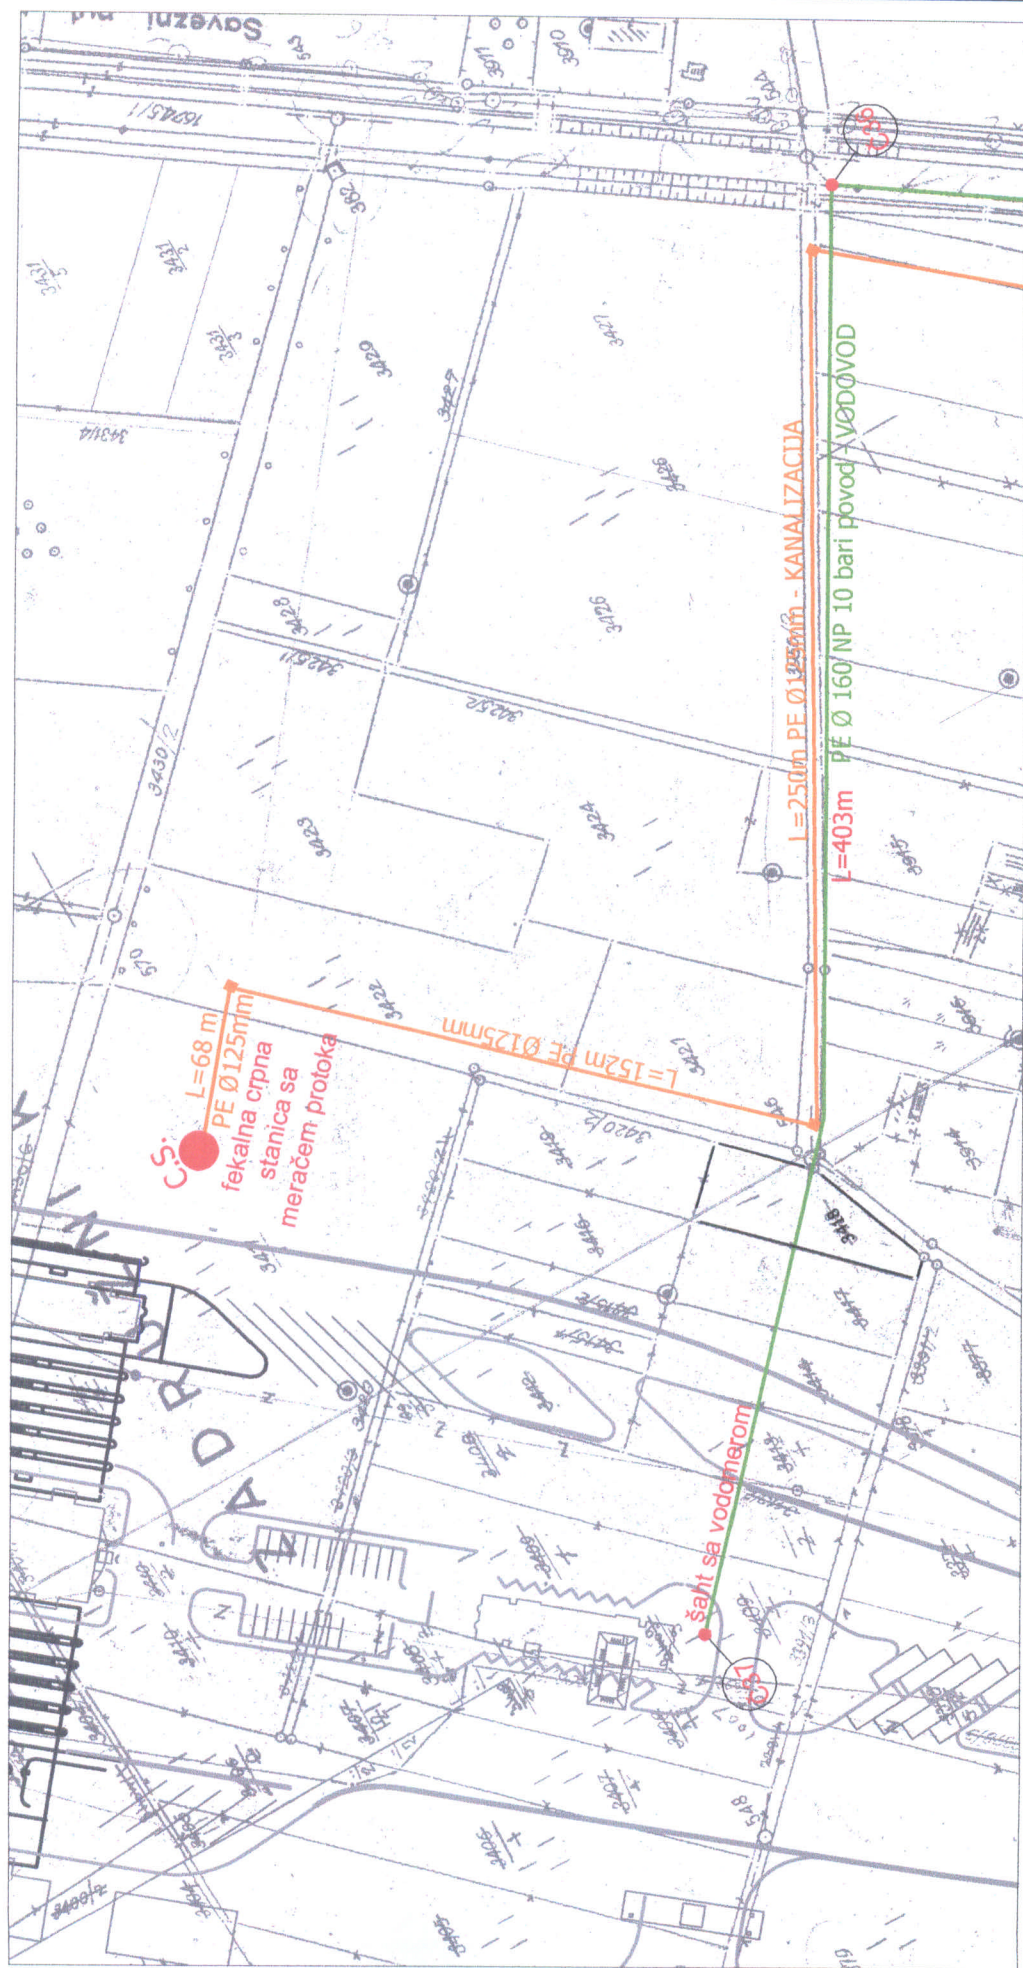

Legenda:

- kanalizacija - potisni vod
- vodovod

