

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

e-mail: info@bvkr.rs

Датум: 7.6.2021

- 8 -06- 2021



www.bvkr.rs

Служба за развој


Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 846

Факс: 3610 953

e-mail: ana.popovic@bvkr.rs

Архивски број: 32301/2 I4-1 /913/21

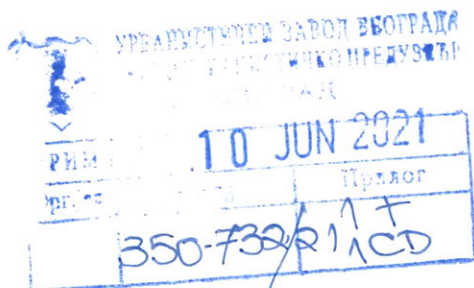

ЗА: УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА

Булевар деспота Стефана 56

11000 БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: Услови водовода за израду Урбанистичког пројекта за изградњу државног пута, деоница Нови Београд- Сурчин као наставак ауто- пута Е-763 Београд- Пожега

У оквиру сарадње на изради услова водовода за израду Урбанистичког пројекта за изградњу државног пута, деоница Нови Београд- Сурчин као наставак ауто- пута Е-763 Београд- Пожега, извештавамо вас следеће:

На достављеној ситуацији у електронској форми уцртали смо Вам постојећу водоводну мрежу.

По свом висинском положају, територија обухваћена границом плана припада I висинској зони.

За потребе снабдевања будућих корисника у окружењу претпостављени су следећи капацитети: планирана санитарна потрошња $Q_{sr, dn}=33.3$ l/s, и потрошња за гашење пожара $Q_{poz}=40$ l/s.

За опслуживање саобраћајнице нема потреба за санитарном и противпожарном потрошњом.

Урбанистички пројекат се ради за изградњу линијског инфраструктурног објекта јавне намене за потребе утврђивања јавног интереса, за деоницу државног пута Нови Београд – Сурчин као наставак ауто-пута Е763 Београд–Пожега, од петље „Сурчин југ“ на Државном путу IА реда А1 (Ауто-пут Е75) до кружне раскрснице са улицама Војвођанском, Др Ивана Рибара и Т6.

Урбанистичким пројектом се решавају следеће ситуације које се кроз техничку документацију детаљније сагледане у односу на у односу на планско решење:

1. Кружни ток и веза са Виноградском улицом (Обухваћена је већа деоница дуж планиране саобраћајнице Т-6 како би се решило и уклапање на постојеће стање предметне саобраћајнице);

2. Мост на km 6+245 (у зони ергеле Марковић) (Мост није био предмет усвојеног ПДР-а);

3. Надвожњак на km 7+657 (преко пута Сурчин- река Сава, ка будућем Националном стадиону);

4. Веза 1 са Виноградском улицом (ПДР-ом није планирана довољна ширина саобраћајнице. Потребно је да се саобраћајница прошири у складу са условима Секретаријата за јавни превоз);

5. Планиране подземне инсталације у постојећем ПДР-у, које нису у функцији опслуживања пута већ су планиране за снабдевање будућих корисника у окружењу, изместиће се из тупа коловоза државног пута и планирати се у посебној парцели (коридору) за комуналне инфраструктурне површине а на појединим деловима и у оквиру планираних парцела за државни пут (у путном појасу) и парцелама водних површина.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Предметна локација је обухваћена ПДР-ом подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до аутопутске обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин- II фаза (Сл. лист града Београда, бр. 53/19).

Горе наведеним Планом на предметној локацији планирани су следећи цевоводи:

- Ø400 дуж државног пута деоница Нови Београд- Сурчин,
- минØ150 и минØ150- по један цевовод са обе стране државног пута деоница Нови Београд- Сурчин до Бочне везе 2- Улица Јурија Гагарина,
- минØ150 са једне и минØ300 са друге стране Улице Јурија Гагарина,
- Ø400 у улици Нова 4.

Због све већих потреба за снабдевање будућих корисника у окружењу и израде Планова у окружењу, потребно је поред цевовода који су предвиђени горе наведеним Планом, потребно је планирати и следеће цевоводе:

- минØ150 и минØ150- по један цевовод са обе стране државног пута деоница Нови Београд- Сурчин од Бочне везе до улице Нова 4 и на више места их повезати са планираним цевоводом Ø400,
- два цевовода мин Ø200 са обе стране државног пута деоница Нови Београд- Сурчин од улице Нова 4 до границе Плана.

На уличној мрежи предвидети довољан број хидраната.

Трасу цевовода водити јавним површинама, у свему према урађеном Синхрон плану и овереном од стране Јавно комуналних предузећа.


Пројектну документацију у свему радити у складу са важећим прописима и постојећим нормативима ЈКП БВК.

Приликом извођења радова, водити рачуна да не дође до оштећења постојећих цевовода, а посебно цевовода сирове воде Ø1300.

Уколико дође до промена граница Плана, намена површина и потребних количина воде, обратити се ЈКП БВК за додатну сарадњу.

С поштовањем,

Обрадио:



Наташа Вуковић, дипл.инг.грађ.

Директор Сектора за развој и пројектовање



Душан Ђиђић, дипл.инг.грађ

ЗА 13200000 001/08

