




Урбанистички завод Београд  
Булевар Деспота Стефана 56  
11000 Београд

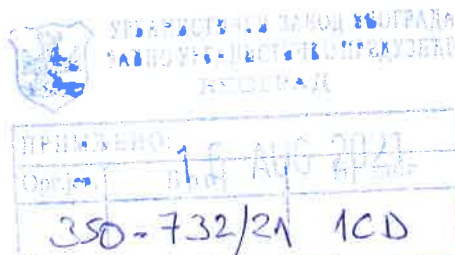

Наш знак: 01110 МГ, 82110 ДК

Наш број: 2926/21

Датум: 5.08.2021.

**ПРЕДМЕТ:** Услови за потребе израде урбанистичког пројекта за грађевинску парцелу деоница Нови Београд – Сурчин као наставак ауто-пута Е-763 Београд- Пожега

Поводом Вашег захтева, наш број 2926/21, у којем тражите услове за потребе израде урбанистичког пројекта за изградњу државног пута, деоница Нови Београд – Сурчин као наставак ауто-пута Е-763 Београд- Пожега, обавештавамо вас следеће:

Увидом у приложу документацију, достављамо вам следеће услове:

### **1. Постојеће стање електродистрибутивне мреже:**

Увидом у достављене податке Службе за техничку документацију "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд о електроенергетским објектима, установљено је да се у предметној зони или у њеној непосредној близини налазе следећи електроенергетски објекти:

#### **1.1. Водови напонског нивоа 110 kV:**

За постојеће 110kV водове на предметном подручју, који су у власништву и надлежности АД „Електромрежа Србије“ (АД ЕМС), потребно је да се обратите овом предузећу ради прибављања Техничких услова за њихову заштиту.

#### **1.2. Водови напонског нивоа 35 kV:**

Подземна деоница НКВ бр.325, веза: ТС 35/10 kV „Бежанија“ – ТС 35/10 kV „Сурчин“, типа и пресека проводника IPZO 13 3x95mm<sup>2</sup>, 35 kV.

#### **1.3 Водови 10 и 0,4 kV:**

Достављамо вам диск са уцртаним постојећим електроенергетским објектима издату од Службе техничке документације "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд с тим што постоји могућност да се у граници плана, налазе водови за које ми немамо податке, као и да се у међувремену од издавања ових Техничких услова до почетка извођења радова поставе нови подземни водови, те је потребна крајња опрезност приликом извођења радова.

### **2. Потребна изградња електроенергетских објеката:**

2.1. За коридоре прикључних 110 kV водова за будуће ТС 110/35 kV „Сурчин“ и ТС 110/10 kV „Виноградска“ на предметном подручју, који су у власништву и надлежности АД „Електромрежа Србије“ (АД ЕМС), потребно је да се обратите овом предузећу ради прибављања Техничких услова за њихову изградњу;

2.2. Локација за будућу ТС 110/35kV „Београд 44 – Сурчин“, са инсталисаним снагама енергетских трансформатора 2x63 MVA, предвиђена је Планом генералне регулације за део привредне зоне Јаково, градска општина Сурчин („Службени лист града Београда“, бр.79/2017), Планом детаљне регулације за изградњу ТС 110/35 kV „Београд 44“ (Сурчин) и надземног вода 110 kV за повезивање планиране ТС на постојећи надземни вод 110 kV (бр.104/2) и реконструкцију постојећих надземних водова, градске општине Сурчин и Нови Београд (на основу Одлуке о изради ПДР, „Службени лист града Београда“, бр.88/18) и Плановима генералне регулације