



KJP IZVOR
Petrovac na Mlavi

МАТИЧНИ БРОЈ: 07160658, PIB: 101585231, РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: 6167604115 ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-7095-34 банка "INTESA"

Bate Bulića bb
12300 Petrovac na Mlavi
telefon/fax:
012/331-255, 012/327-769,
012/327-770, 012/331-198 direktor
web: izvor.rs

Комунално јавно предузеће „ИЗВОР“

Број: 244

22.01.2019. год.

Петровац на Млави

Kodar Energomontaža d.o.o.

Br: 390-166/9

Datum: 28.01.2019 год.
Beograd

ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА доо

Масарикова бр. 1-3

11000 Београд

ПРЕДМЕТ : Одговор на захтев за добијање техничких услова за израду урбанистичког пројекта и пројектовање прикључка на водоводну и канализациону мрежу за реконструкцију и доградњу објекта ТС 110/35 kV Петровац, на к.п.бр. 5738/1 КО Каменово.

ВЕЗА: Захтев "Кодар Електромонтажа" д.о.о., Аутопут за Загреб бр. 22, Београд, бр. 17-1/19-Z од 17.01.2019. год.

ВЕЗА: КЈП "ИЗВОР" бр. 225 од 21.01.2019. год.

Након извршеног увида у захтев и приложену скицу, сходно захтеваним потребама за реконструкцију и доградњу објекта ТС 110/35 kV Петровац, на к.п.бр. 5738/1 КО Каменово, технички услови су:

Снабдевање водом објекта на парцели, за санитарну и хидрантску мрежу, може се обезбедити на два начина:

1. изградњом новог прикључка на трасу јавне мреже воводова \varnothing 90 мм ПЕ која је положена у заштитном појасу на југозападној страни државног пута IIА 161 - нова траса (на цртежу обележено зеленом бојом), или
2. изградњом новог прикључка на трасу јавне мреже воводова \varnothing 125 АЦЦ која је положена на североисточној страни државног пута IIА 161 - стара траса (потребно је обезбедити сагласност надлежних органа и јавних предузећа за прекопавање / подбушивање) државног пута и изградњу нове шахте на траси бициклистичке стазе (на цртежу обележено меган бојом).

При садашњем стању изграђености јавне водоводне мреже и начина снабдевања водом, претежни притисак у мрежи износи **3 бара**, с тим да у летњем периоду може доћи до пада притиска. Уколико овакав притисак, према хидрауличком прорачуну за предметни објекат не може да подмири потребе корисника, потребно је пројектовање и уградња постројења за повећање притиска.

Проток воде у јавној мрежи варира у зависности од оптерећености мреже, а креће се од **35 - 80 лит/сек.**

Предвидети посебне водомере за санитарну и хидрантску мрежу.

Предложену локацију шахте за водомере, унутрашњих димензија мин. 2,0 x 2,5 м, померити линијом прикључка водоводне мреже, што ближе каналу и регулационој линији (по правилу на максималној удаљености 1,0 м од регулационе линије предметне парцеле).

Јавна мрежа **фекалне канализације** не постоји у непосредној близини предметне парцеле. Инсталације фекалне канализације из објекта морају се спровести у прописно изграђену септичку јаму, уз обавезу редовног чишћења.

Извођење радова на чишћењу септичких јама искључиво врши стручна служба КЈП ИЗВОР, по потреби и на захтев корисника.

Одвод **атмосферске воде** треба решити у границама грађевинске парцеле подносиоца захтева, на технички начин који не угрожава постојеће објекте, приватне и јавне површине у околини, безбедно одвијање саобраћаја, као ни безбедност и здравље људи и очување животне средине.

У оквиру грађевинске парцеле обезбедити простор за смештај контејнера за одлагање **чврстог комуналног отпада** из објекта.


Простор са контејнерима лоцирати уз регулациону линију према прилазној саобраћајници и обезбедити сталну приступачност служби за одвоз смећа.

Простор треба да је одговарајућег габарита, за број контејнера који одговара потребама корисника објекта, са равном и чврстом подлогом.

Обезбедити визуелну изолацију контејнера.


У ПРИЛОГУ: скица
оверен захтев
рачун бр. 00012 од 22.01.2019. г.

ОБРАДИЛА:

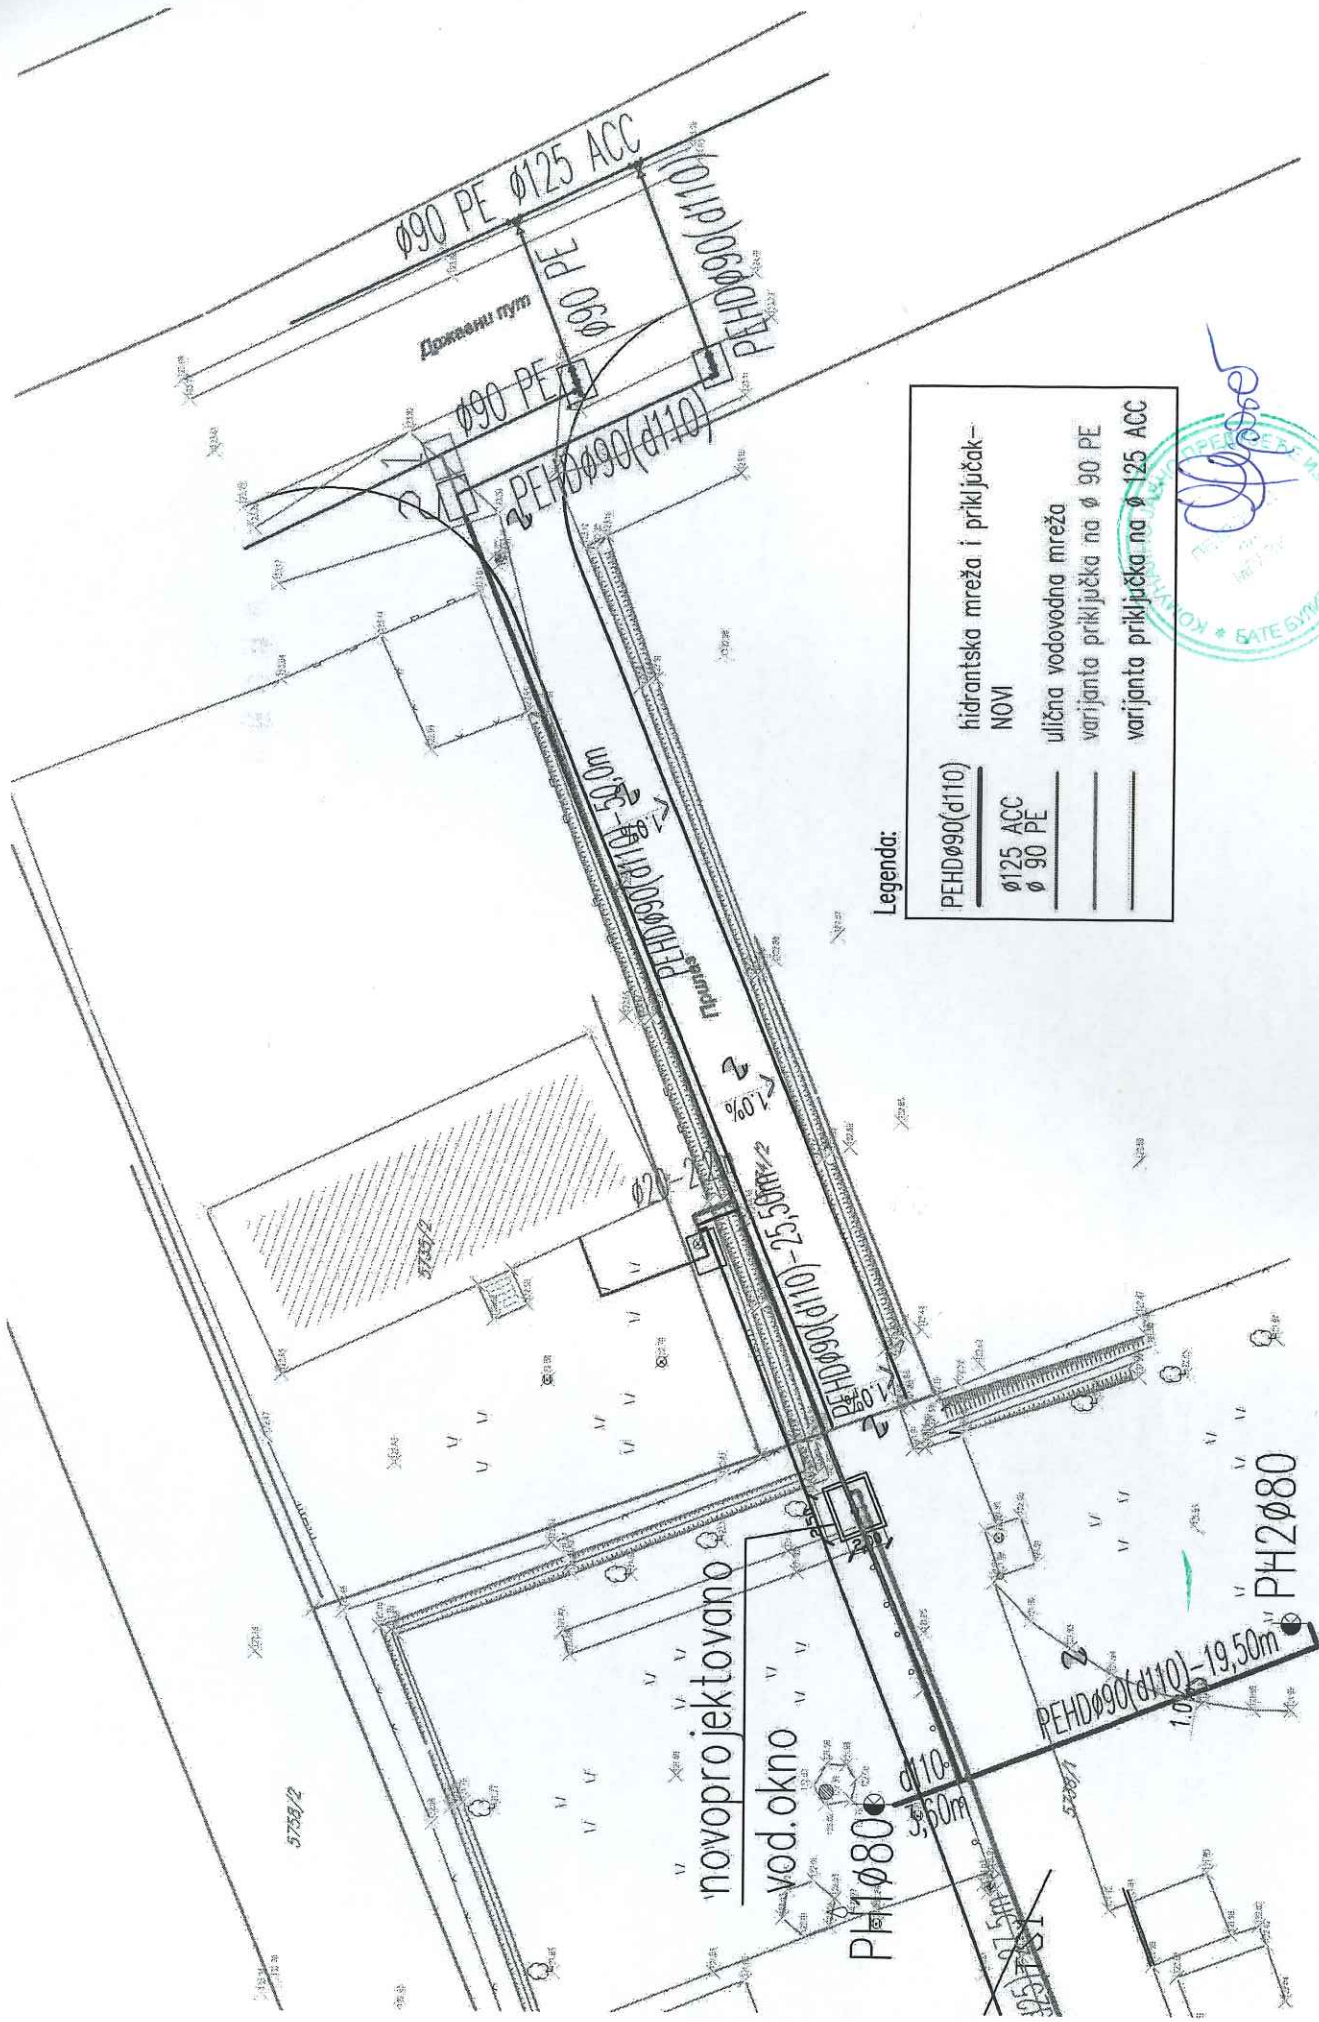

дипл.инж.арх. В.Филиповић

у Петровцу на Млави
22.01.2019.год.




ДИРЕКТОР КЈП "ИЗВОР"

Миленко Вићентијевић



Legenda:

PEHD Ø90 (d110)	hidrantska mreža i priključak - NOVI
Ø125 ACC	ulična vodovodna mreža
Ø90 PE	varijanta priključka na Ø90 PE
	varijanta priključka na Ø125 ACC

