

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27
11000 Београд, Србија
ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762
Контакт центар: 3 606 606
е-mail:
Датум: 14.3.2023.



www.bvk.rs

Служба техничке документације
Кнеза Милоша 27, 11000 Београд
Тел: 2065 018
Факс: 3612 896
е-mail: std@bvk.rs

Број: А-84/2023

YUGO BIRO
Господара Вучића 3, Београд
за инвеститора: ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
Београда, Булевар краља Александра 282

ПРЕДМЕТ: Услови водовода за израду Урбанистичког пројекта за реконструкцију површинске раскрснице државног пута IB реда број 13 на стационажи км 179+388 у Београду

У вези вашег захтева заведеног у ЈКП „БВК“ под арх. бројем 7791/I4.1 од 17.2.2023. године а у Служби техничке документације под бр. А-84/2023 од 20.2.2023. године, којим тражите **услове водовода за израду Урбанистичког пројекта за реконструкцију површинске раскрснице државног пута IB реда број 13 на стационажи км 179+388 у Београду**, у складу са **Законом о планирању и изградњи** („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020 и 52/21) и **Одлуком о пречишћавању и дистрибуцији воде** ("Сл. лист града Београда", бр.23/2005, 2/2011, 29/2014, 19/2017 и 74/2019), извешатавамо вас о следећем:

Постојеће стање:

На предметној локацији, према подацима из „ГИС“-а (графички прилог ових Услова, Р 1:1000), у раскрсници Зрењанинског пута (државни пут IB реда број 13 на стационажи км 179+388) са локалним путевима за Ковилово и за Глогоњски рит, не постоји водоводна мрежа у надлежности ЈКП „БВК“. Коте терена се крећу од 70 до 73mm. Водоводна мрежа на овом подручју припада I висинској зони београдског водоводног система.

Планирано стање:

Предметна локација налази се у обухвату планске документације:

- *Плана детаљне регулације (ПДР) за изградњу гасовода од главне мерно-регулационе станице (ГМРС) „Падинска скела“ до подручја ППППН "Београд на води"- ГО Палилула и Стари град ("Сл. лист града Београда" бр. 46/16)*

Предметна локација се ослања /граничи/ са:


- *Планом детаљне регулације (ПДР) за саобраћајницу северна тангента од саобраћајнице Т6 до Панчевачког пута-Сектор 2 (деоница од Зрењанинског пута М24.1. до Панчевачког пута-М1.9) ("Сл. лист града Београда" бр. 24/10) – којим је (на предметном потезу-дуж Зрењанинског пута) на деоници од постојећег цевовода Ø500 mm у насељу Борча до Падинске Скеле, планиран цевовод Ø500 mm.*

Локација се налази у обухвата плана у изради:


- *Плана генералне регулације (ПГР) за подручје Општине Палилула ван обухвата Генералног плана Београда 2021 (наручиоца Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу, обрађивача JUGINUS BEOGRAD, одлука о изради плана, Сл. лист бр. 09/12)*

ЗА 13200000 010/08

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

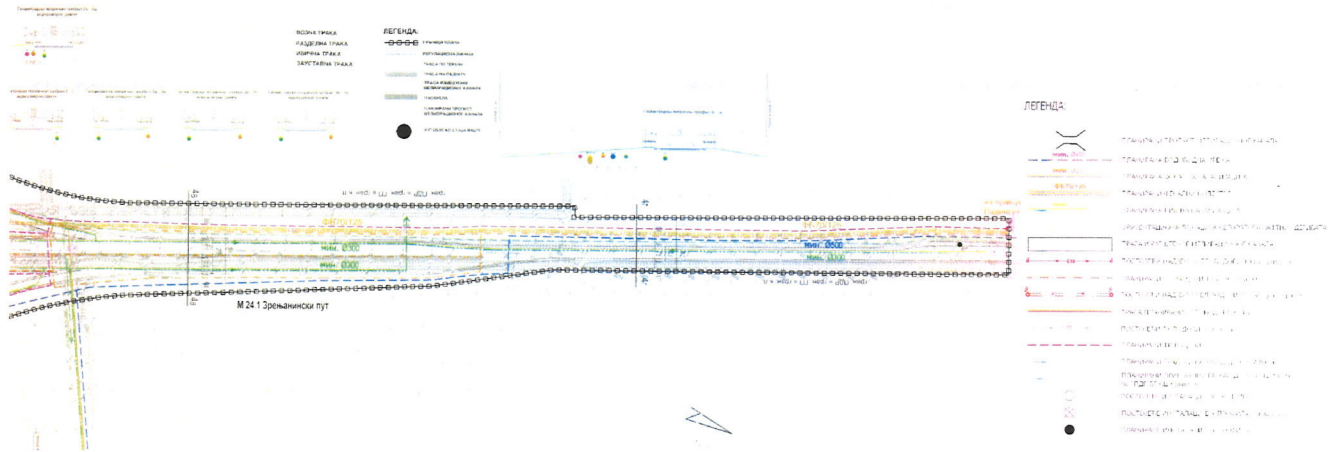

ПДР-синхрон („Сл. лист града Београда", бр. 24/10)

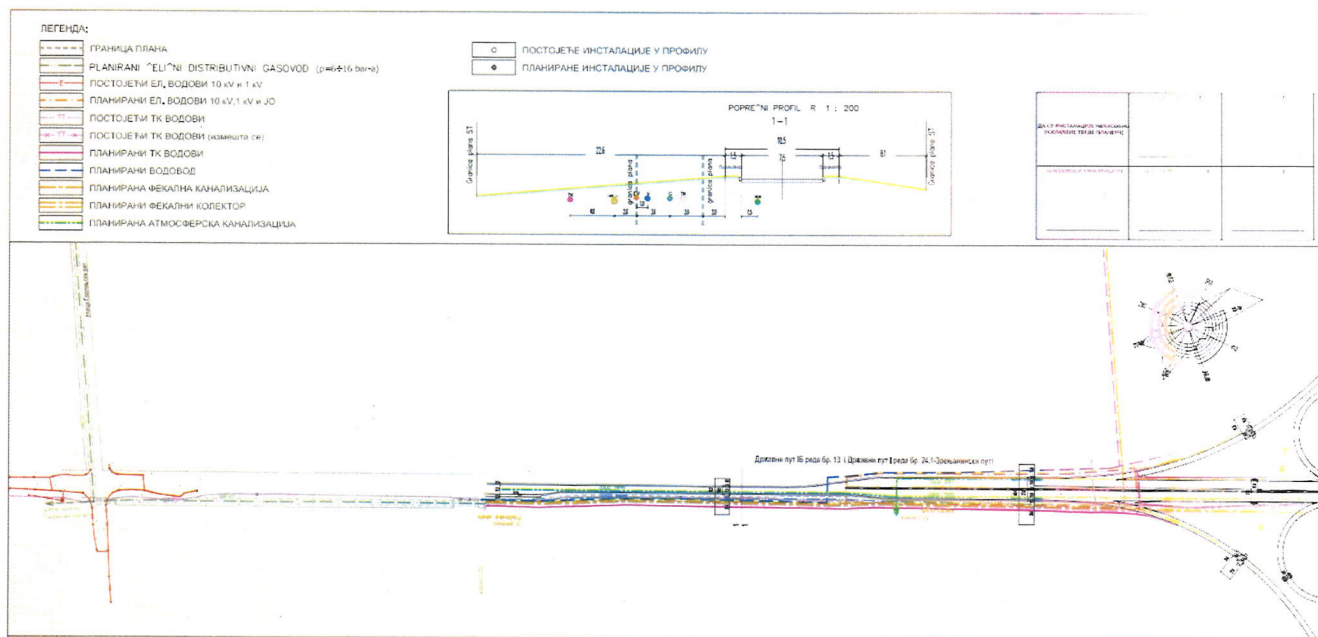

ПДР-синхрон („Сл. лист града Београда", бр. 46/16)

Достављено идејно решење:

Урбанистичким пројектом планирана је реконструкција површинске раскрснице државног пута IB реда број 13 на стационажи км179+388.00 у Београду, а све у складу са иницијативом ЈП"Путеви Србије" која је покренута ради остваривања ефикаснијег одвијања саобраћаја и унапређења саобраћајне безбедности ове раскрснице.

Предметна раскрсница налази се на месту где се укрштају државни пут IB реда бр.13 на км 179+388.00, и локални путеви за насеље Ковилово и Глогоњски рит, на Општини Палилула. Површина Урбанистичког пројекта је око 1.7ha.


Обухват Урбанистичког пројекта припада ванградском подручју-са претежно пољопривредним земљиштем. Ширина коловоза Државног пута IB реда бр. 13 и локалног пута за насеље Ковилово је око 7m док је ширина локалног пута за Глогоњски рит око 5,50m.

Уместо четворокраке раскрснице планирана је кружна раскрсница са једном уливном и изливном возном траком без прелазног коловоза. Угао пресецања укрсних праваца је приближно једнак правом углу.

Пречник уписаног круга кружне раскрснице је $D=40m$, ширина кружног коловоза је 7m, а кружни подеоник је пречника 26m. Центар кружног острва је предвиђен за озелењавање.

ЗА 13200000 010/08

Раскрсница се састоји од једне уливне траке (4m) и изливне траке (4,5m) за сваки правац раздвојене разделним троугаоним острвима која омогућавају несметано уливање у кружни ток и изливање из њега. Аутобуска стајалишта пројектована су иза пешачког прелаза на проширењима (нише). На државном путу је у потпуности задржана локација постојећих аутобуских стајалишта (линија 101) док се на локалном путу за Глогињски рит постојеће обострано аутобуско стајалиште измешта (линија 106). Пешачке комуникације у зони раскрснице (тротоари и пешачки прелази) чине континуалну функционалну целину и прилагођени су кретању хендикепираних особа.

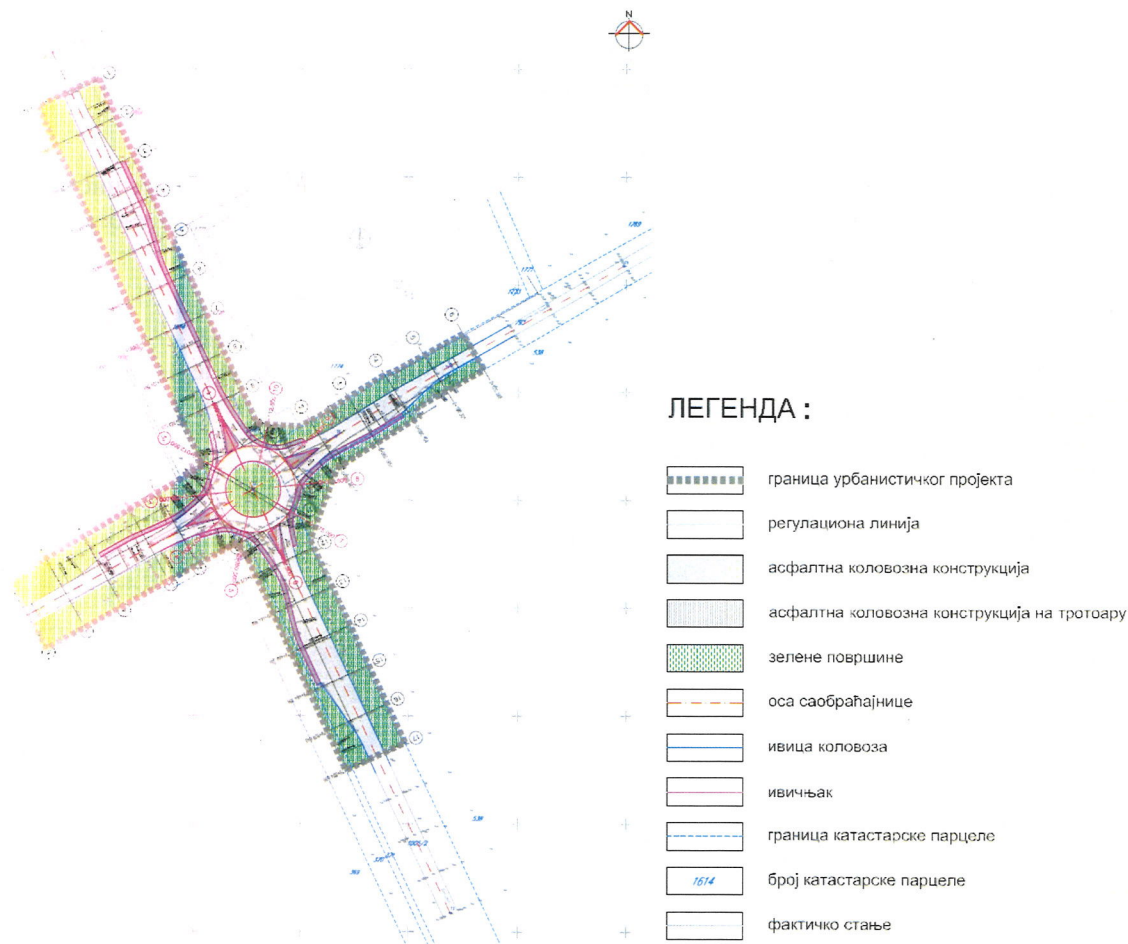

Ситуациони план из достављеног предлога решења УП-а

Урбанистички пројекат радити у складу са планском документацијом.

Како предлог УП-а не садржи инсталације водовода, а важећом планском и пројектном документацијом хидротехничко решење дефинисано је ван обухвата предметних радова (Северна тангента), Урбанистичким пројектом је потребно приказати усаглашавање свих планираних инсталација у трупку предметне раскрснице.

Саставни део пројектног решења реконструкције треба да буде синхрон план инсталација. У циљу одржавања деонице магистралног цевовода (Ø500mm) потребно је предвидети шахт са затварачима. Његова локација треба да буде ван коловозне конструкције.

Урбанистичким пројектом, ради међусобног усаглашавања постојећих, пројектованих и планираних инсталација, обезбедити минимално дозвољено растојање за паралелно вођење од 1,0m од спољне ивице дистрибутивних цевовода (водоводна мрежа пречника до Ø300mm), а 1,5m од спољне ивице магистралних цевовода (водоводна мрежа пречника преко Ø300mm), а нарочито на местима шахтова. Код укрштања других инсталација са водоводним инсталацијама минимално дозвољено растојање у вертикалном смислу је 0,5m. Није дозвољено укрштање под углом мањим од 60°.

ЗА 13200000 010/08

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Минимално дозвољено растојање омогућава формирање непосредног заштитног коридора за водоводне инсталације за обезбеђивање њихове функционалности, стабилности и несметаног приступа за одржавање.

Међусобно усаглашавање инсталација на нивоу планираних инсталација је у надлежности органа који издаје решење о одобрењу извођења радова. Све радове на терену вршити уз присуство, консултације и стручни надзор преставника Сектора за дистрибуцију воде и надлежних погона водоводне мреже ЈКП „БВК“.

Услови се издају на захтев, YUGO BIRO, Господара Вучића 3, Београд, у име инвеститора ЈП "Путеви Србије", на основу Шире ситуације и Ситуационог приказа планираног решења (Р 1:1000)-све достављено уз Захтев на ЦД-у.

Обезбеђивање имовинско правног основа за све радове на извођењу хидротехничких инсталација према будућој пројектној документацији је у надлежности органа који издаје грађевинску и употребну дозволу.

Напомена:

- податке о планираним инсталацијама преузети из важеће планске документације,
- **подаци за дефинисање услова водовода**—текстуални и графички прилози које је неопходно доставити уз захтев за локацијске услове у оквиру обједињене процедуре, преузети са сајта ЈКП БВК: www.bvk.rs

обрађивач :

Јелена Марић, дипл.инж.грађ.

РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Милица Радовановић, дипл.инж.грађ.

ЗА 13200000 010/08

Раскрсница државног пута IБ реда број 13 на стационажи км 179+388, ГО Палилула, А-84/2023

